

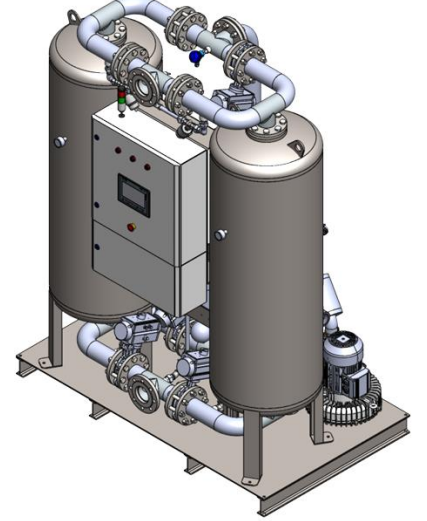


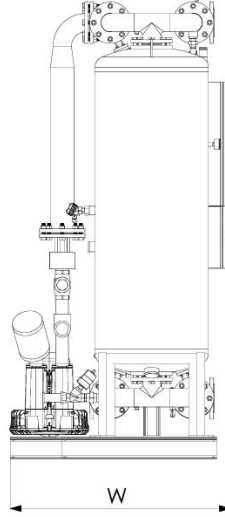

## Nitroxtec Isıtmalı Tip blowerli Kimyasal Hava Kurutucular

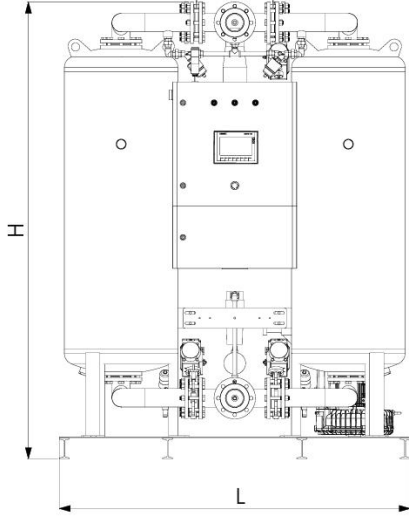

### NDBB-60

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| m <sup>3</sup> / dk             | 60,00                                |
| m <sup>3</sup> / saat           | 3600                                 |
| Çalışma Basıncı [bar] (g)       | 13                                   |
| Giriş - Çıkış                   | DN100 FLANŞ - DN100 FLANŞ            |
| Rejenerasyon                    | %3                                   |
| Ebatlar L x W x H [mm]          | 2100 x 1400 x 2500                   |
| Nakliye Ebatları L x W x H [mm] | 2150 x 1450 x 2640                   |
| Bakım Alanı L x W x H [mm]      | 2600 x 1900 x 3000                   |
| Hammadde                        | Yüksek Verimli Silika Jel            |
| Hammadde Ağırlığı [kg]          | 1162                                 |
| Net Ağırlık [kg]                | 2410                                 |
| Brüt Ağırlık [kg]               | 2460                                 |
| Güç                             | 380-400V AC 50/60 Hz 32 KW           |
| FLANŞLI FİLTRE [µm]             | Giriş-filtre 0,1 - Çıkış-filtre 0,01 |
| Çalışma Sıcaklığı               | 5-45°C                               |
| Minimum Giriş Basıncı           | 4,5 bar (g)                          |
| Çiğlenme Noktası                | -40°C                                |
| Hava Kalitesi ISO Özellikleri   | ISO 8573.1:2010.1.4.1                |

| Basınc Düzeltme Faktörü |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Basınc (bar g)          | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| Faktör                  | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37  | 1,48  | 1,58  | 1,66  |

| Sıcaklık Düzeltme Faktörü |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sıcaklık (°C)             | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |
| Faktör                    | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,8   | 0,73  |